

**Contacto:**

Denise Parra
dparra@epwater.org
(O) 915.594.5510
(C) 915.319.3284

PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA
(11 de enero de 2026)**El Paso Water emite un aviso de hervir el agua.**

EL PASO – EPWater ha emitido un aviso de hervir el agua para los clientes afectados por la gran rotura de una tubería principal en el centro y noreste de El Paso y algunas zonas de McGregor Range el 11 de enero de 2026 (ver mapa adjunto). La presión del agua en el sistema es baja debido a los bajos niveles o al vaciado de varios depósitos de agua, lo que ha motivado la adopción de medidas preventivas.

Posibles efectos adversos para la salud

Debido a las condiciones existentes, existe la posibilidad de contaminación. El consumo de agua contaminada puede provocar síntomas como náuseas, calambres, diarrea y dolores de cabeza.

¿Qué deben hacer los clientes?

Debido a las condiciones existentes, existe la posibilidad de contaminación. El consumo de agua contaminada puede provocar síntomas como náuseas, calambres, diarrea y dolores de cabeza.


- Para garantizar la seguridad del agua, hierva toda el agua destinada al consumo.
- Para asegurar la eliminación de todas las bacterias dañinas y otros microbios, el agua para beber, cocinar y hacer hielo debe hervirse y enfriarse antes de su consumo. El agua debe hervir a fuego fuerte durante tres minutos.
- En lugar de hervir el agua, puede usar agua embotellada.
- Los establecimientos comerciales no deben usar fuentes de agua potable ni máquinas expendedoras de refrescos que utilicen agua del grifo.

¿Qué se está haciendo?

El Paso Water les informará cuando las pruebas demuestren que no hay bacterias presentes y ya no sea necesario hervir el agua.

Para obtener más información, por favor, póngase en contacto con:

Ruben Rodriguez, Chief Water Quality Compliance Officer, rrodriguez@epwater.org,
915-594-5772

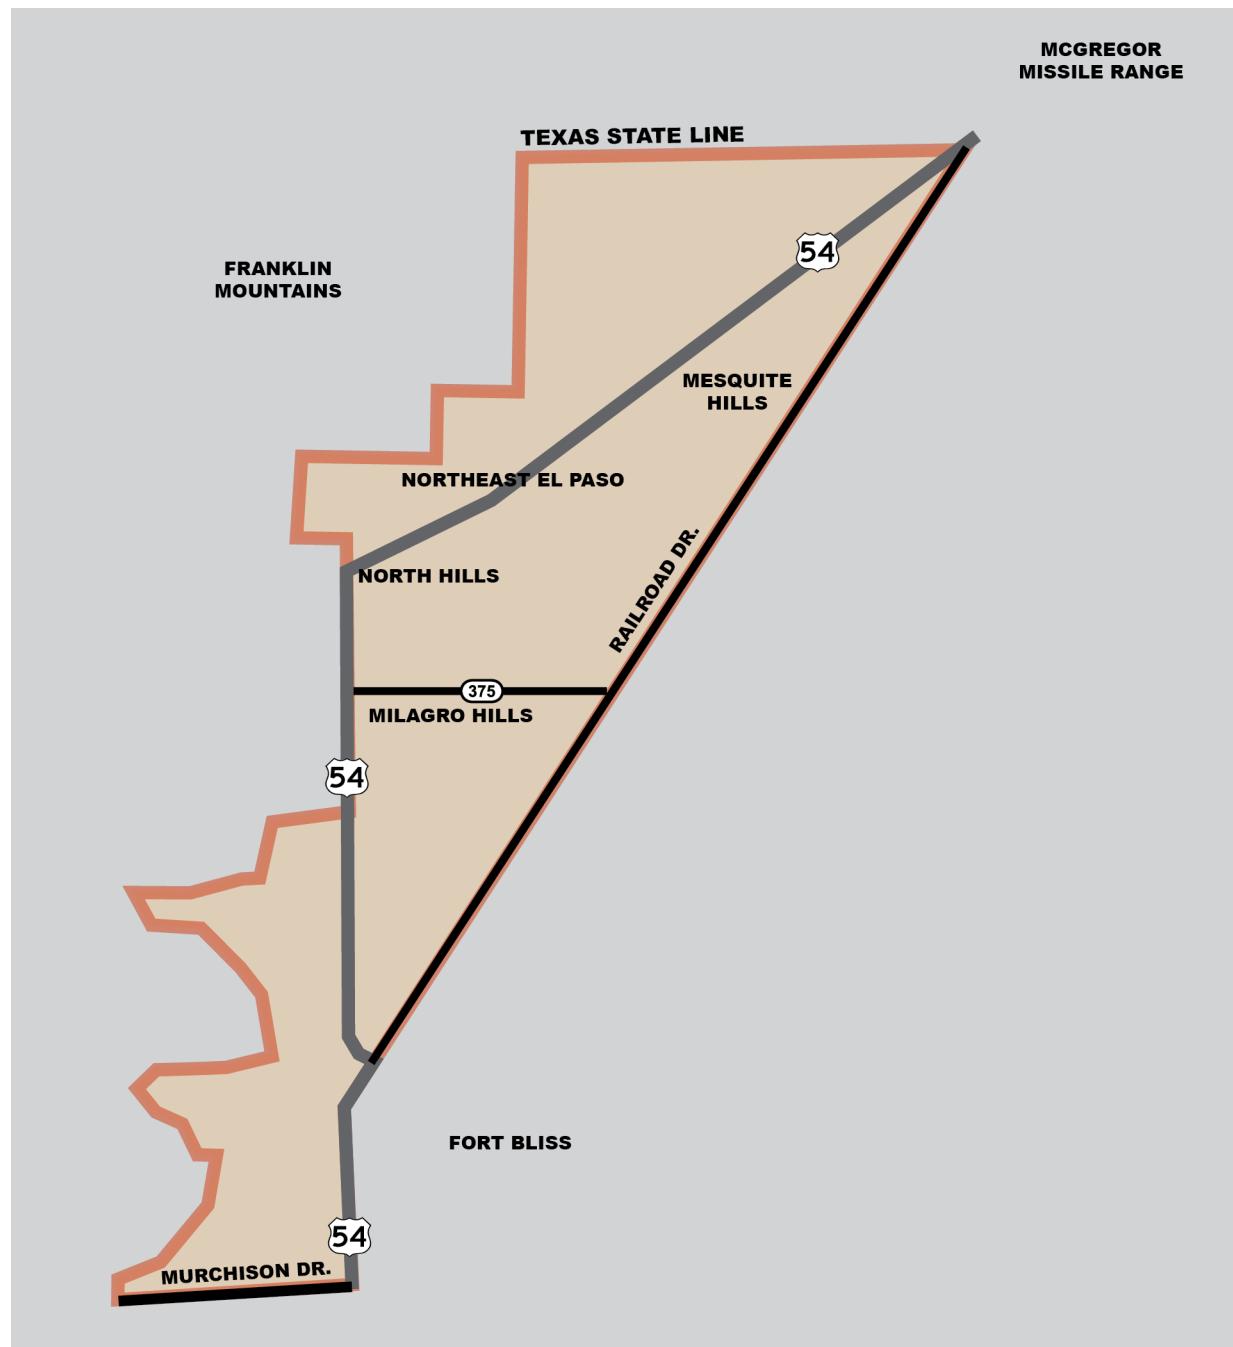

###

EPWater.org | Facebook @EPWater | X @EPWater | Instagram @epwater | Tech2O.org